

Titel

Personskydd mot järnväg

TRVINFRA-nummer

TRVINFRA-00008

Konfidentialitetsnivå


Ej känslig

Version

1.0

K29310

Nät ska utföras med dubbla horisontella trådar som placeras på varsin sida av genomgående vertikala trådar, se figur K6.1.

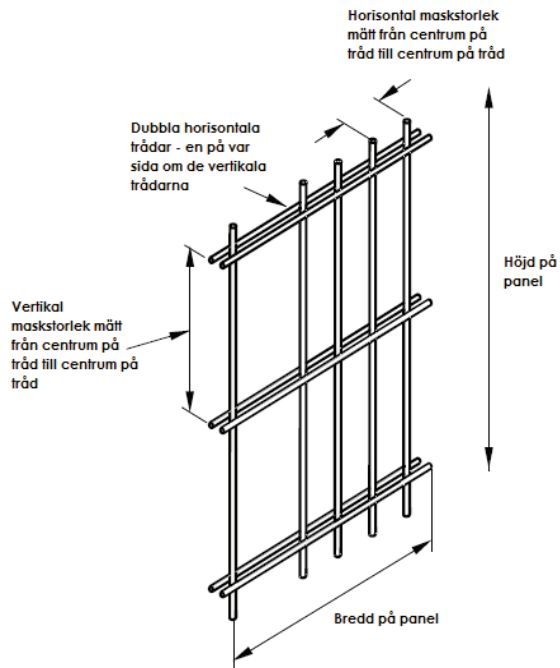

Figur K6.1 Punktsvetsad stål nätspanel.

K29311

Maskstorlek ska maximalt vara 200 mm vertikalt, och 50 mm horisontalt.

K29312

Stålnätspanel ska maximalt vara 2510 mm bred.

K29313

Stålnätspanel ska förzinkas efter svetsning.

K29314

Förzinkning av stål nätspanel ska uppfylla krav enligt *SS-EN ISO 1461:2009 Oorganiska ytbeläggningar - Beläggningar bildade genom varmförzinkning på järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder*.

K29315

Vertikal stängseltråd ska, för att fungera som överklättringsskydd, sticka upp över den översta horisontella stängseltråden.

K29316

Vertikal stängseltråd ska minst sticka upp 25 mm över den översta horisontella stängseltråden.